



kWh 3(1)F direkt mindennapszaki

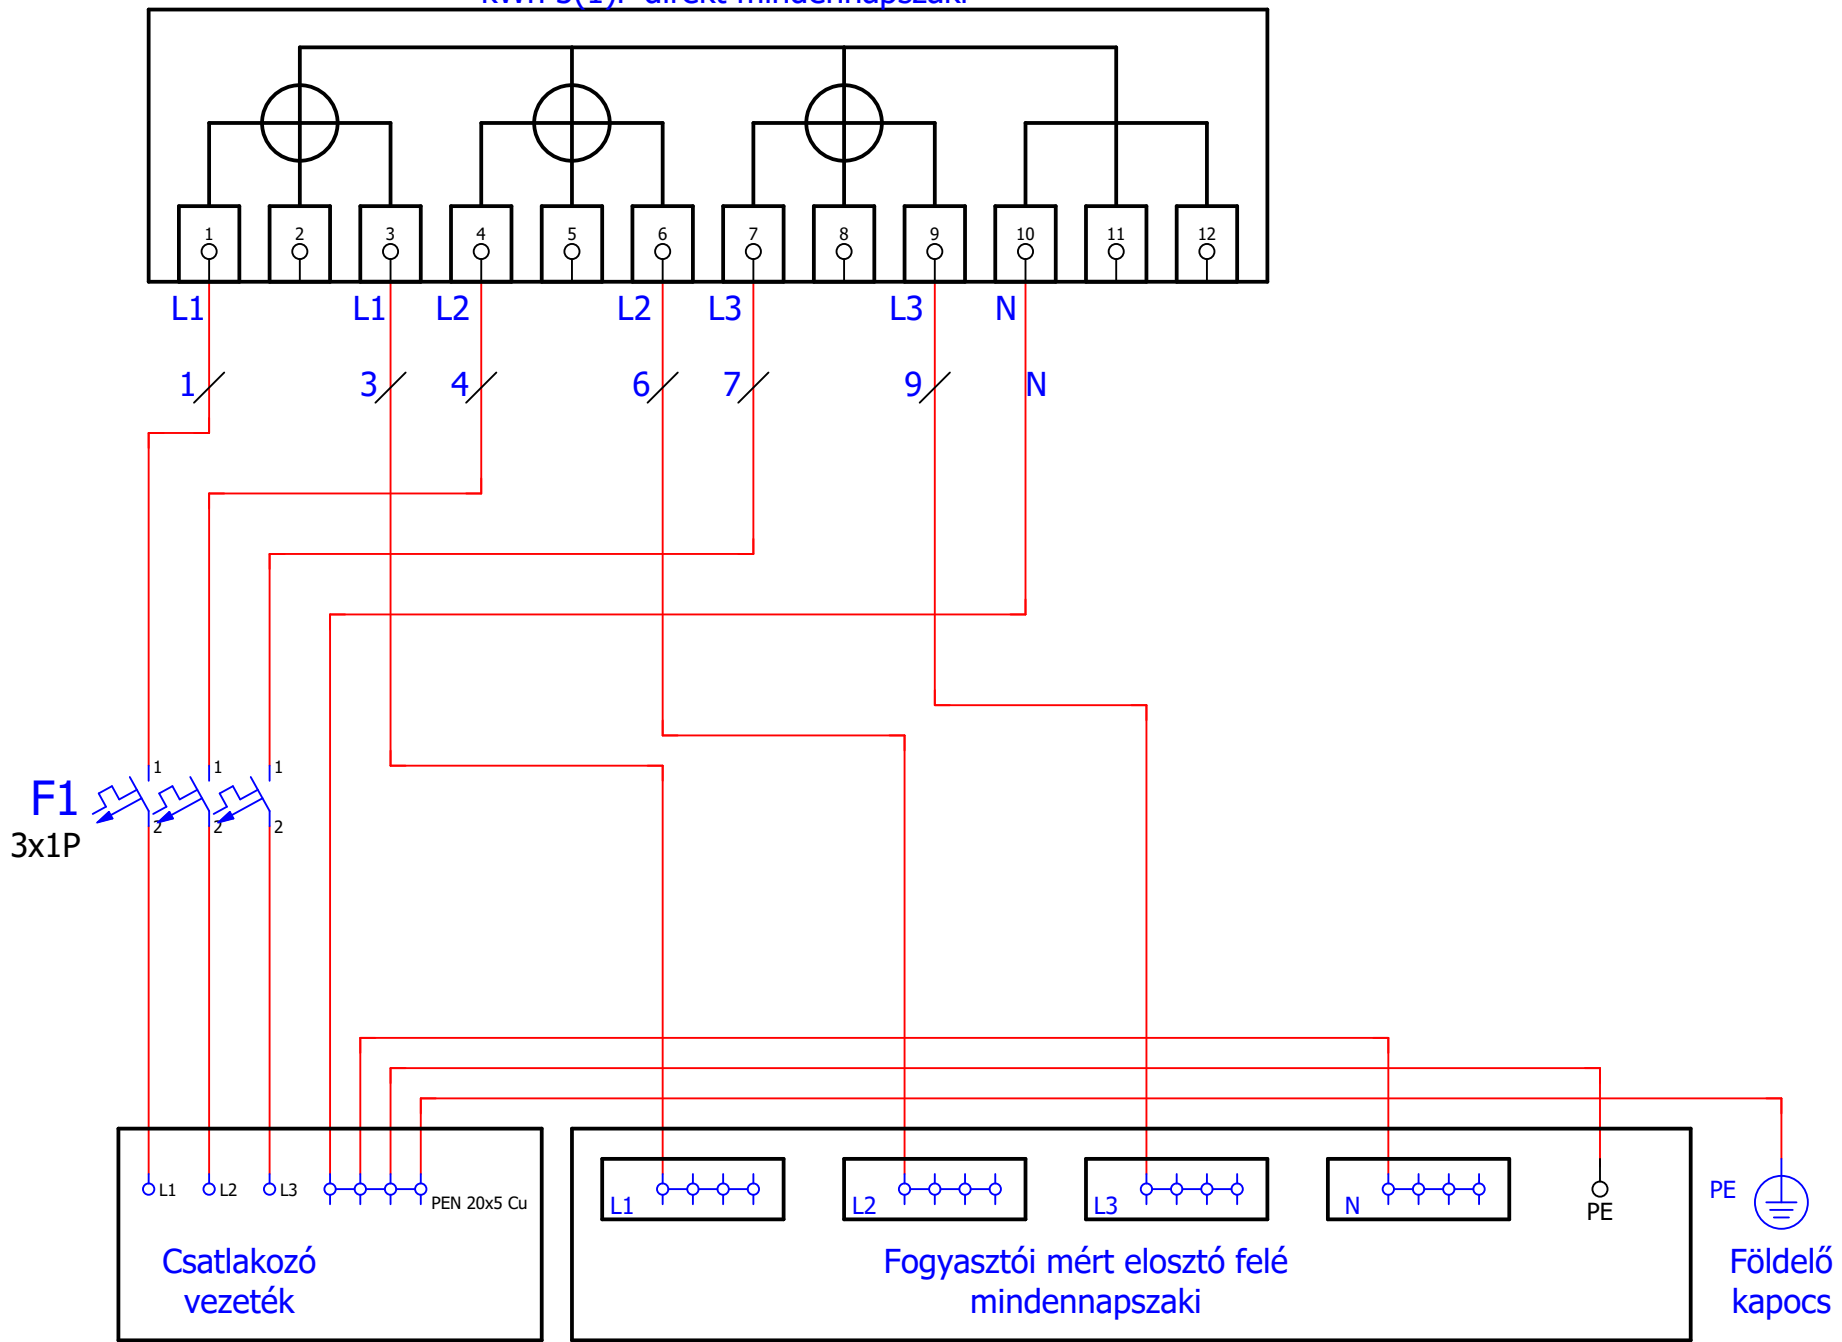

Direkt mérőszekrények szerelésénél

Maximális áram	Mindennapszaki v. H-taifás	Vezérelt mérés
32A-ig	10mm ²	6mm ²
63A-ig	16mm ²	16mm ²
80A-ig	25mm ²	25mm ²

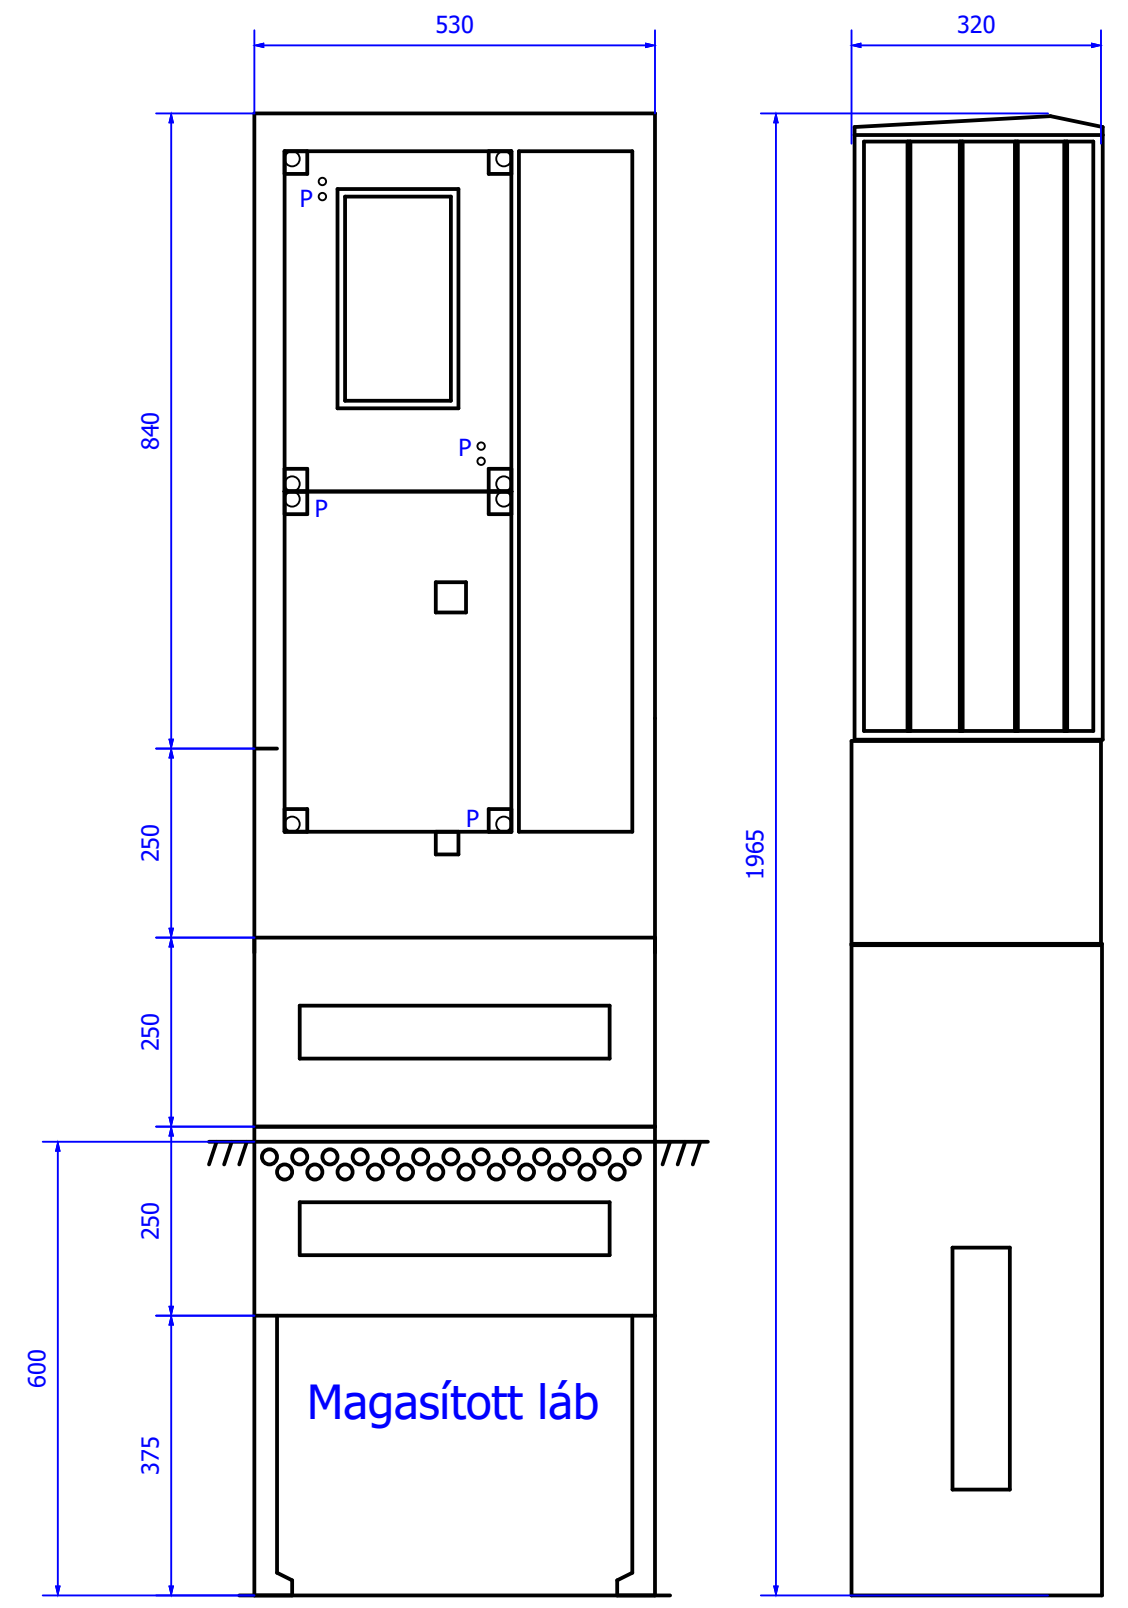

Ellenőrizte: Gyulai József
Gyulai Vilmos

Rajzolta: Tarcsai István
Tóth János

Kivitelező:
GYULAI Irányítástechnikai Kft.
Debrecen, Álmos utca 5-7.
Tel.: (52)470-500

Megrendelő:

Létesítmény:
GYI22.ES045(IN53)-K-M63A

GYI53-63-SK95/SK-(O)

Lap 1 / 2

2021.12.20.

= +