

Direkt mérőszekrények szerelésénél
vezeték keresztmetszet:

Maximális áram	Mindennapszaki	H-taifás	Vezérelt mérés
<input type="checkbox"/> 32A-ig	<input type="checkbox"/> 10mm ²	<input type="checkbox"/> 10mm ²	<input type="checkbox"/> 6mm ²
<input type="checkbox"/> 80A-ig	<input type="checkbox"/> 25mm ²	<input type="checkbox"/> 25mm ²	

Ellenőrizte: Gyulai József
Gyulai Vilmos


Kivitelező:
GYULAI Irányítástechnikai Kft.
Debrecen, Álmos utca 5-7.
Tel.: (52)470-500

Rendszerengedély azonosító:
GYI23.ES084(IN66)-K-M80A-V32A




GYI66-80-32-SK50-TNS/SK-SK plomba

VR-




kWh (3F) direkt mindennapszaki

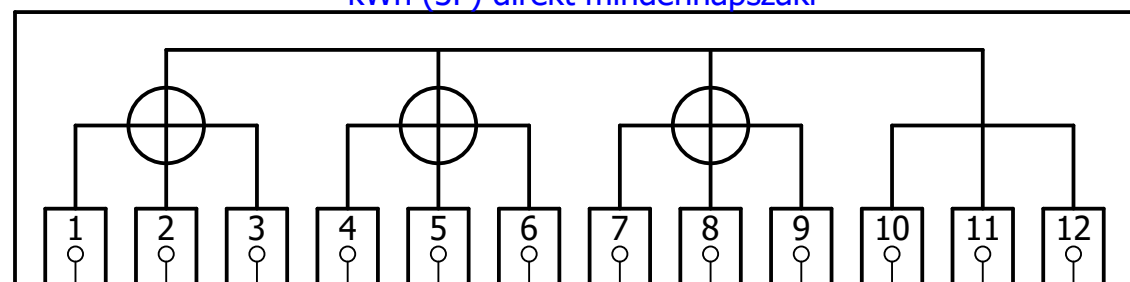


kWh (3F) direkt vezérelt vagy H-tarifás

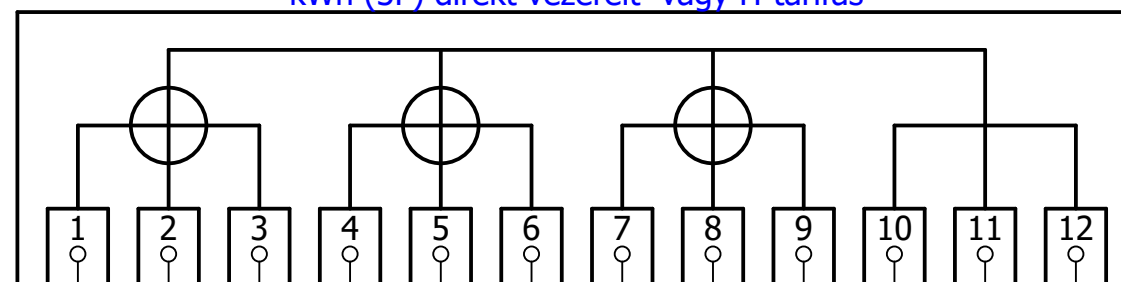

RKV

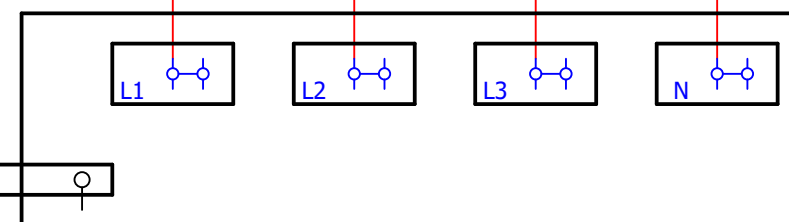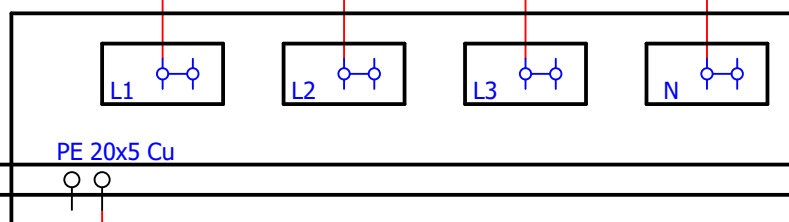

M: Mindennapszaki mérés
 H: H-tarifás mérés
 V: Vezérelt mérés

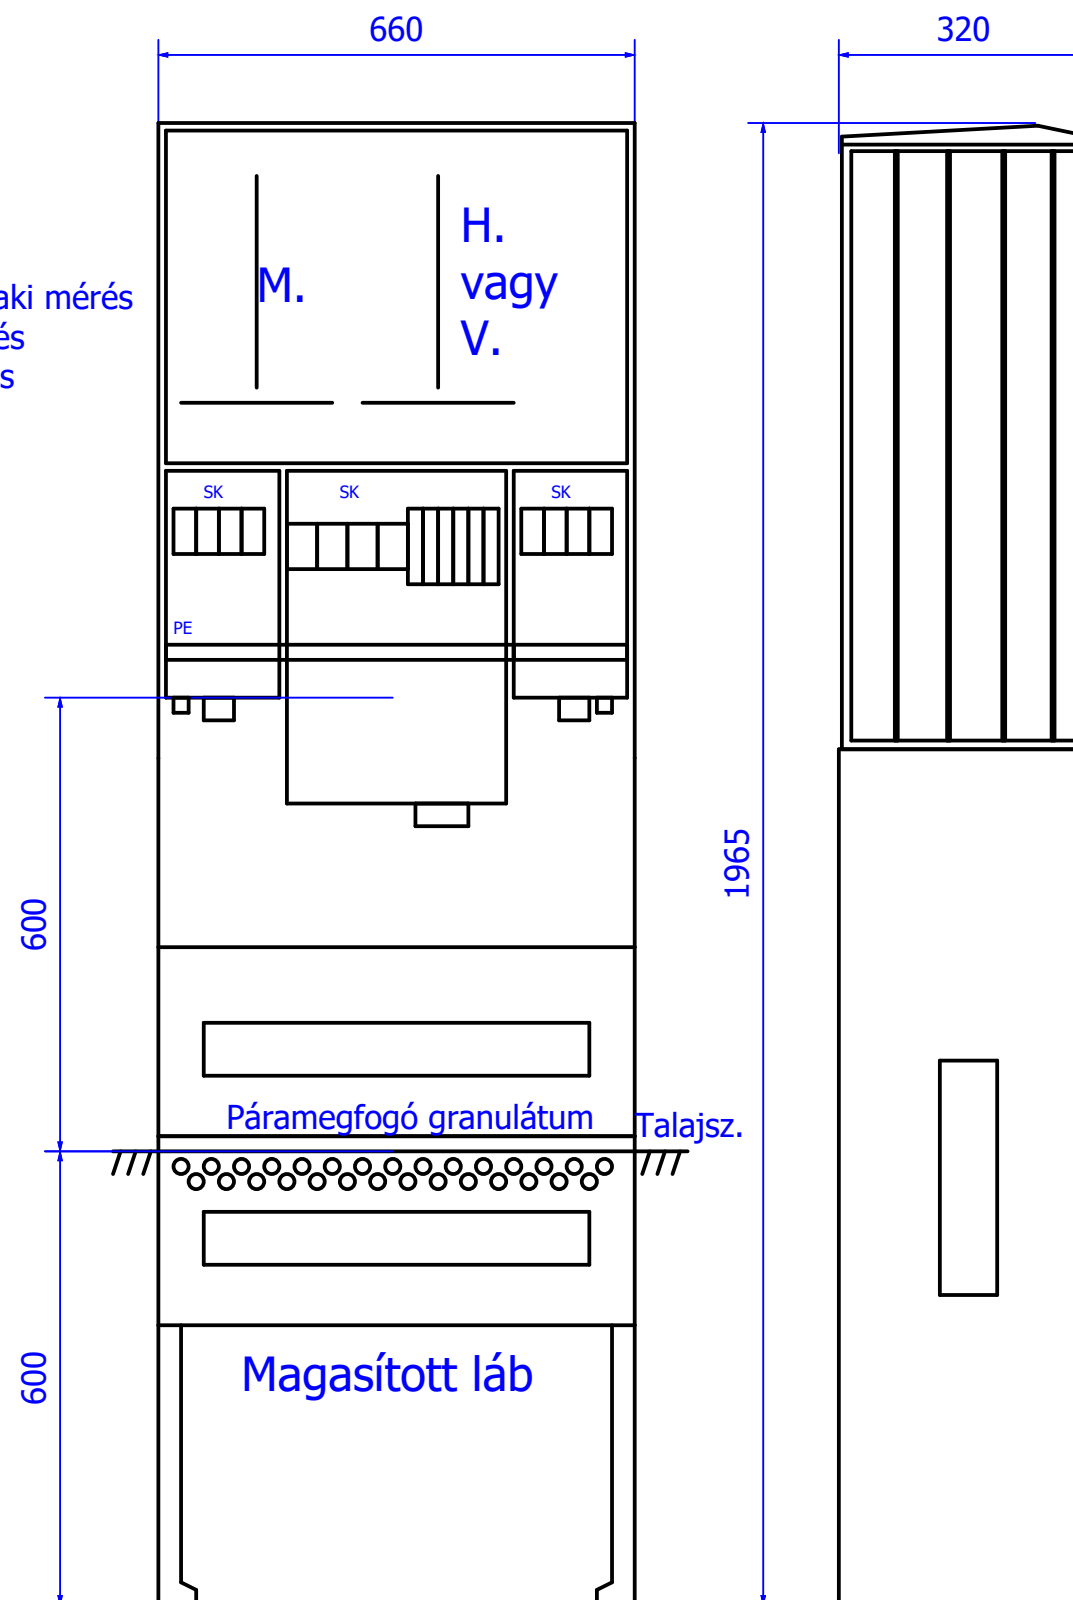

Direkt mérőszekrények szerelésénél
 vezeték keresztmetszet:

Maximális áram	Mindennapszaki	H-tarifás	Vezérelt mérés
<input type="checkbox"/> 32A-ig	<input type="checkbox"/> 10mm ²	<input type="checkbox"/> 10mm ²	<input type="checkbox"/> 6mm ²
<input type="checkbox"/> 80A-ig	<input type="checkbox"/> 25mm ²	<input type="checkbox"/> 25mm ²	