


L1, L2, L3, PEN
Hálózati betáplálás

Fogyasztói elmenő
csatlakozás

Huzalozás: különlegesen hajlékony vezetékkel
3x32 A-ig 10-es keresztmetszetű vezetékkel
32 A fölött 16-os keresztmetszetű vezetékkel

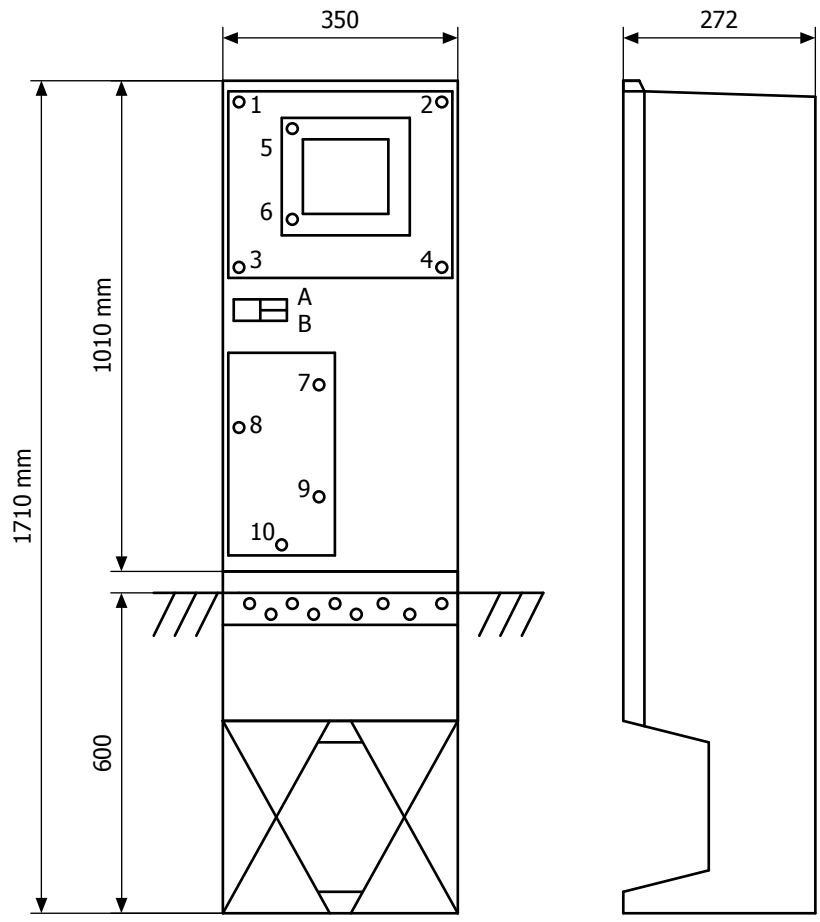

Áramszolgáltatói oldalon 4 plombázási lehetőség
Fogyasztási oldalon a fogyasztásmérő takarón 4 plombálási lehetőség
Fogyasztási oldalon a fogyasztásmérő takaró ablakon 2 plombálási lehetőség
☉ Talaj kipárolgást csökkentő réteg (kiegetett agyag vagy száraz homok)

Ellenőrizte: Gyulai József
Gyulai Vilmos

Kivitelező:
GYULAI Irányítástechnikai Kft.
Debrecen, Álmos utca 5-7.
Tel.: (52)470-500

Megrendelő:
GYULAI Kft.
Létesítmény:
Telepítési útmutató

GY-GS35-P-3FD-SK35/SK35

2016.06.14.
= +
Lap 1 / 1