


Huzalozás: különlegesen hajlékony vezetékkel  
 3x32 A-ig 10-es keresztmetszetű vezetékkel  
 32 A fölött 16-os keresztmetszetű vezetékkel

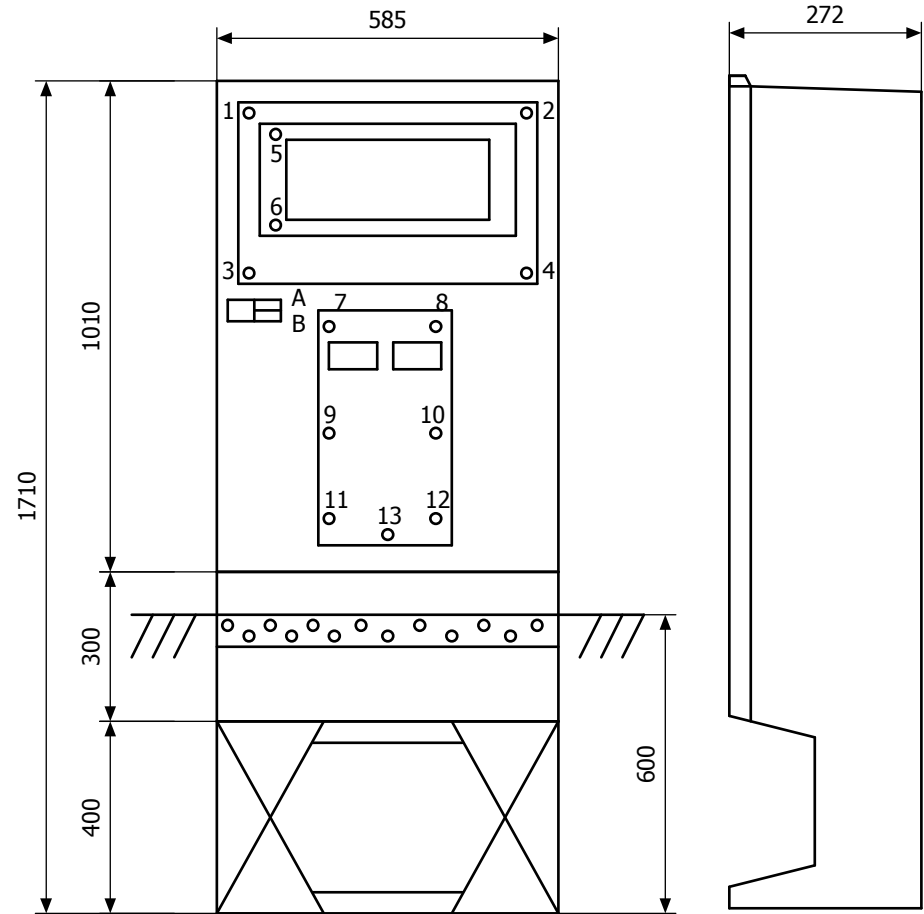

Áramszolgáltatói oldalon 7 plombázási lehetőség  
 Fogyasztási oldalon a fogyasztásmérő takarón 6 plombálási lehetőség  
 ☉ Talaj kipárolgást csökkentő réteg (kiégetett agyag vagy száraz homok)

Ellenőrizte: Gyulai József Gyulai Vilmos	Kivitelező: <b>GYULAI Irányítástechnikai Kft.</b> Debrecen, Álmos utca 5-7. Tel.: (52)470-500	Megrendelő: <b>GYULAI Kft</b> Létesítmény: <b>Telepítési útmutató</b>	GY-GS58-P-2x3FD-SK35_SK35-SK35	2016.06.14
Rajzolta: Tarcsai István Tóth János Harsányi Ákos				= + Lap 1 / 1