
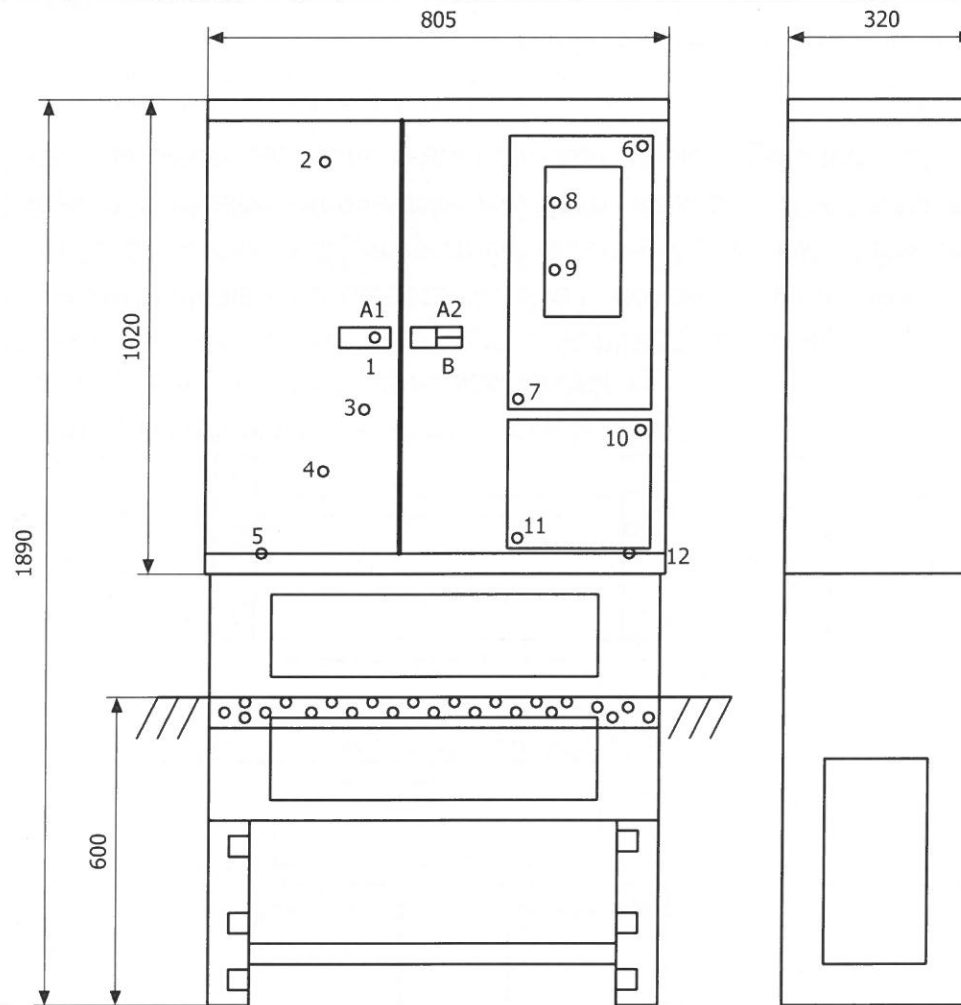


TI1,2,3
3x150/5A

Áramszolgáltatói mező

Fogyasztói mező

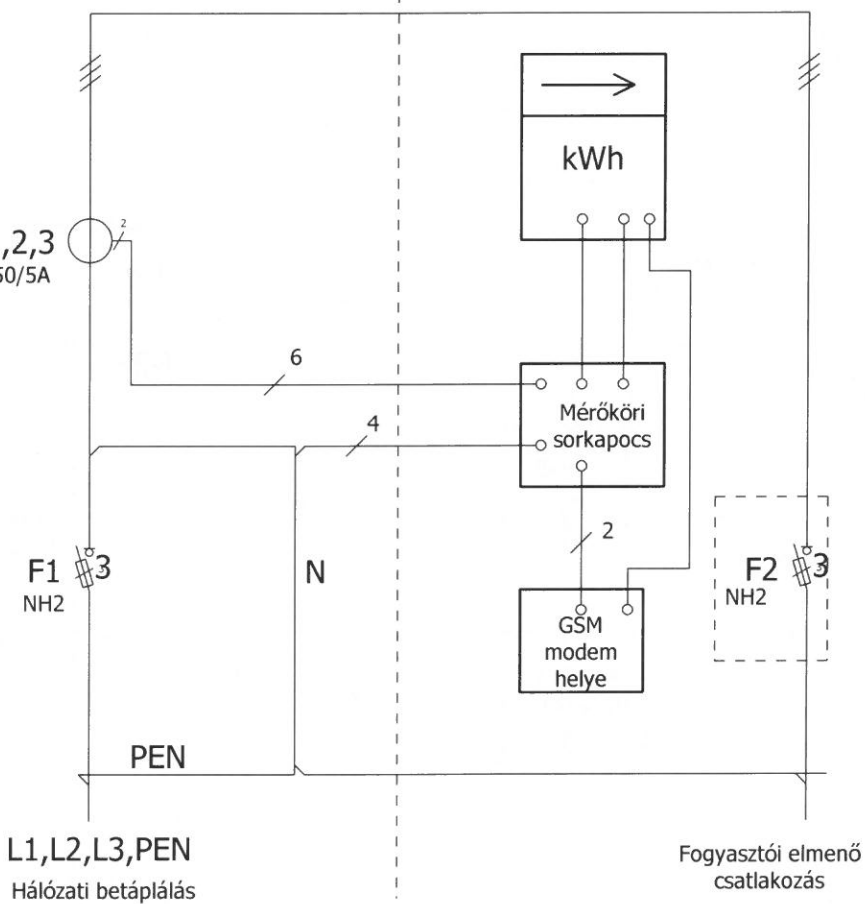

Áramszolgáltatói oldalon 4 plombázási lehetőség

Cilinder zárszerkezeten 1 plombálási lehetőség

Fogyasztási oldalon a szekrény alján 1 plombálási lehetőség

Fogyasztási oldalon a sorkapocs szerelvény dobozon 2 plombálási lehetőség

Fogyasztási oldalon a fogyasztásmérő dobozon 2 plombálási lehetőség

Fogyasztási oldalon a fogyasztásmérő doboz ablakon 2 plombálási lehetőség

⊙ Talaj kipárolgást csökkentő réteg (kiégetett agyag vagy száraz homok)

6

4

Ellenőrizte: Gyulai József
Gyulai Vilmos

Rajzolta: Tarcsei István
Tóth János
Harsányi Ákos

Kivitelező:
GYULAI Irányítástechnikai Kft.
Debrecen, Álmos utca 5-7.
Tel.: (52)470-500

Megrendelő:
GYULAI Kft.
Létesítmény:
Telepítési útmutató

GS1-H.150-2/2

2016.01.29

= +
Lap 5 / 11