

RENDSZERENGEDÉLY

A GYÁRTÓ / FORGALMAZÓ ÉS A TERMÉK AZONOSÍTÁSA		
1. Gyártó	GYULAI Irányítástechnikai Kft. 4030 Debrecen, Álmos utca 5-7	
2. Forgalmazó	GYULAI Irányítástechnikai Kft. 4030 Debrecen, Álmos utca 5-7	
3. Termék megnevezés	Háromfázisú, egy mérőhelyes áramváltós méréshez	
4. Típus (-család)	GY-R-606025-H-PRIMER	

Igazoljuk, hogy fenti termék az e dokumentum elválaszthatatlan részét képező mellékletben foglalt feltételek mellett műszakilag

ALKALMAS

áramszolgáltatói felhasználásra.

5. Rendszerengedély azonosító	R09-2016-101/029
6. Kiadás alapja	MS09-08-v04b műszaki specifikáció
7. Érvényesség kezdete	2016.06.27
8. Érvényesség lejártá	visszavonásig
9. Területi érvényesség	az E.ON Hungária ZRt. leányvállalatainak ellátási területe

A termék műszaki tartalmát érintő bármilyen változásról Gyártó/Forgalmazó köteles tájékoztatni a Rendszerengedélyt kiadó szervezetet!



Kovács Attila Zoltán
Méréstechnológiai szakreferens



Szűcs Ferenc
Energia mérés vezető

E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati ZRt. E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati ZRt. E.ON Tiszántúli Áramhálózati ZRt.	Energia Mérési Osztály	R09-2016-101/029 számú RENDSZERENGEDÉLY CÍMOLDAL
Kiadás: Pécs, 2016.06.27	Melléklet: 1 db	Oldalszám: 1 / 4

Típusazonosító: GY-R-606025-H-PRIMER

Gyártói azonosító:

Forgalmazó: GYULAI Irányítástechnikai Kft.
Cím: 4030 Debrecen, Álmos utca 5-7
Telefon: (52) 470-500
E-mail: gyulaikft@gyulaikft.hu
Honlap: www.gyulaikft.hu




Gyártó: GYULAI Irányítástechnikai Kft.
Cím: 4030 Debrecen, Álmos utca 5-7
Telefon: (52) 470-500
E-mail: gyulaikft@gyulaikft.hu
Honlap: www.gyulaikft.hu



Típus: három fázisú, egy mérőhelyes áramváltós méréshez
Felhasználás: egy mérőhelyes méréshez
Alkalmazás: kültér (esővédő alkalmazásával), beltér
Csatlakozás módja: kábel
Méretek [mm]: 600x600x250
Elhelyezés: falra szerelve
Tartószerkezet: szükséges

Méretezett körvonalrajz, plombálási helyek

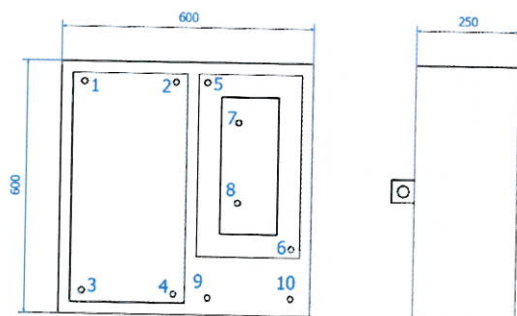

Áramszolgáltatói oldalon 10 plombálási lehetőség

Fénykép



Plombálási helyek száma: 10

A: Áramszolgáltató által nyitható lakat


Energia Mérés Osztály

R09-2016-101/029 számú RENDSZERENGEDÉLY MELLÉKLET


Kiadás: Pécs, 2016.06.27

Oldalszám: 2 / 4

Elrendezési rajz

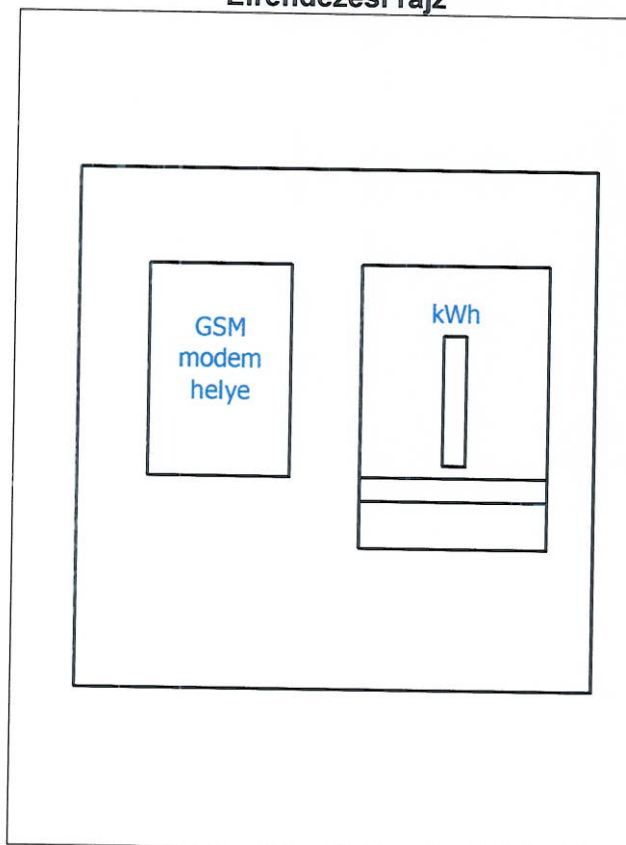

Egyvonalas kapcsolási rajz

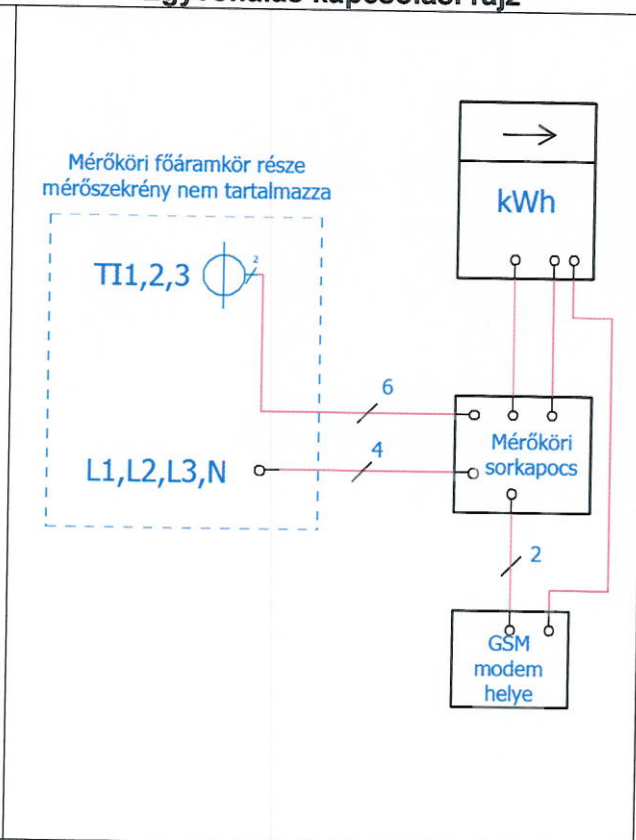

Anyaglista:

Típusjel	Gyártó	Megnevezés	db	Megjegyzés
5-AE.1054.500	RITTAL	600x600x250 szekrény, szerelőlappal	1	
50-2022868	OBO	M25 műanyag tömszelence	2	
50-2049546	OBO	M25 műanyag ellenanya	2	
50-2024713	OBO	PG9 műanyag tömszelence	1	
50-2043092	OBO	PG9 műanyag ellenanya	1	
30-szerelőkészlet	GYULAI	szerelő készlet „025”	1	
30-6 100x63	GYULAI	vigyázz! 400V+nyíl tábla	1	
3-1327800000	WEIDMÜLLER	CC-M 85/54 alumínium tábla	1	
54-FZ794	HAGER	rajztartó A4-es	1	
8-MI 72337S	HENSEL	szekrény	1	

Megjegyzés:

GY	R-606025				
GYULAI KFT gyártmány	RITTAL gyártmányú szekrény				

Áramváltó nélküli TCS1 fogyasztásmérő szekrény
GY-R-606025-H-PRIMER

Betáplálási oldal			Elmenő oldal		
GY	R-606025	H-PRIMER			
GYULAI Kft. gyártmány	RITTAL gyártmányú szekrény	Hensel mérőhely			
Típusazonosító			Jelmagyarázat		
GY-R-606025-H-PRIMER			GY: GYULAI Kft. gyártmány		
			R-606025: RITTAL gyártmányú szekrény		
			H-PRIMER: Hensel mérőtartó szekrénnel szerelve		
Típusjel	Gyártó	Megnevezés	GY-R-606025-H		
			PRIMER		
5-AE.1054.500	RITTAL	600x600x250 szekrény, szerelőlappal	1		
50-2022868	OBO	M25 műanyag tömszelence	2		
50-2049546	OBO	M25 műanyag ellenanya	2		
50-2024713	OBO	PG9 műanyag tömszelence	1		
50-2043092	OBO	PG9 műanyag ellenanya	1		
30-szerelőkészlet	GYULAI	szerelő készlet „025”	1		
30-6 100x63	GYULAI	vigyázz! 400V+nyíl tábla	1		
3-1327800000	WEIDMÜLLER	CC-M 85/54 alumínium tábla	1		
54-FZ794	HAGER	rajztartó A4-es	1		
8-MI 72337S	HENSEL	szekrény	1		